


Наружная гидроизоляция и горизонтальная отсечная гидроизоляция изнутри

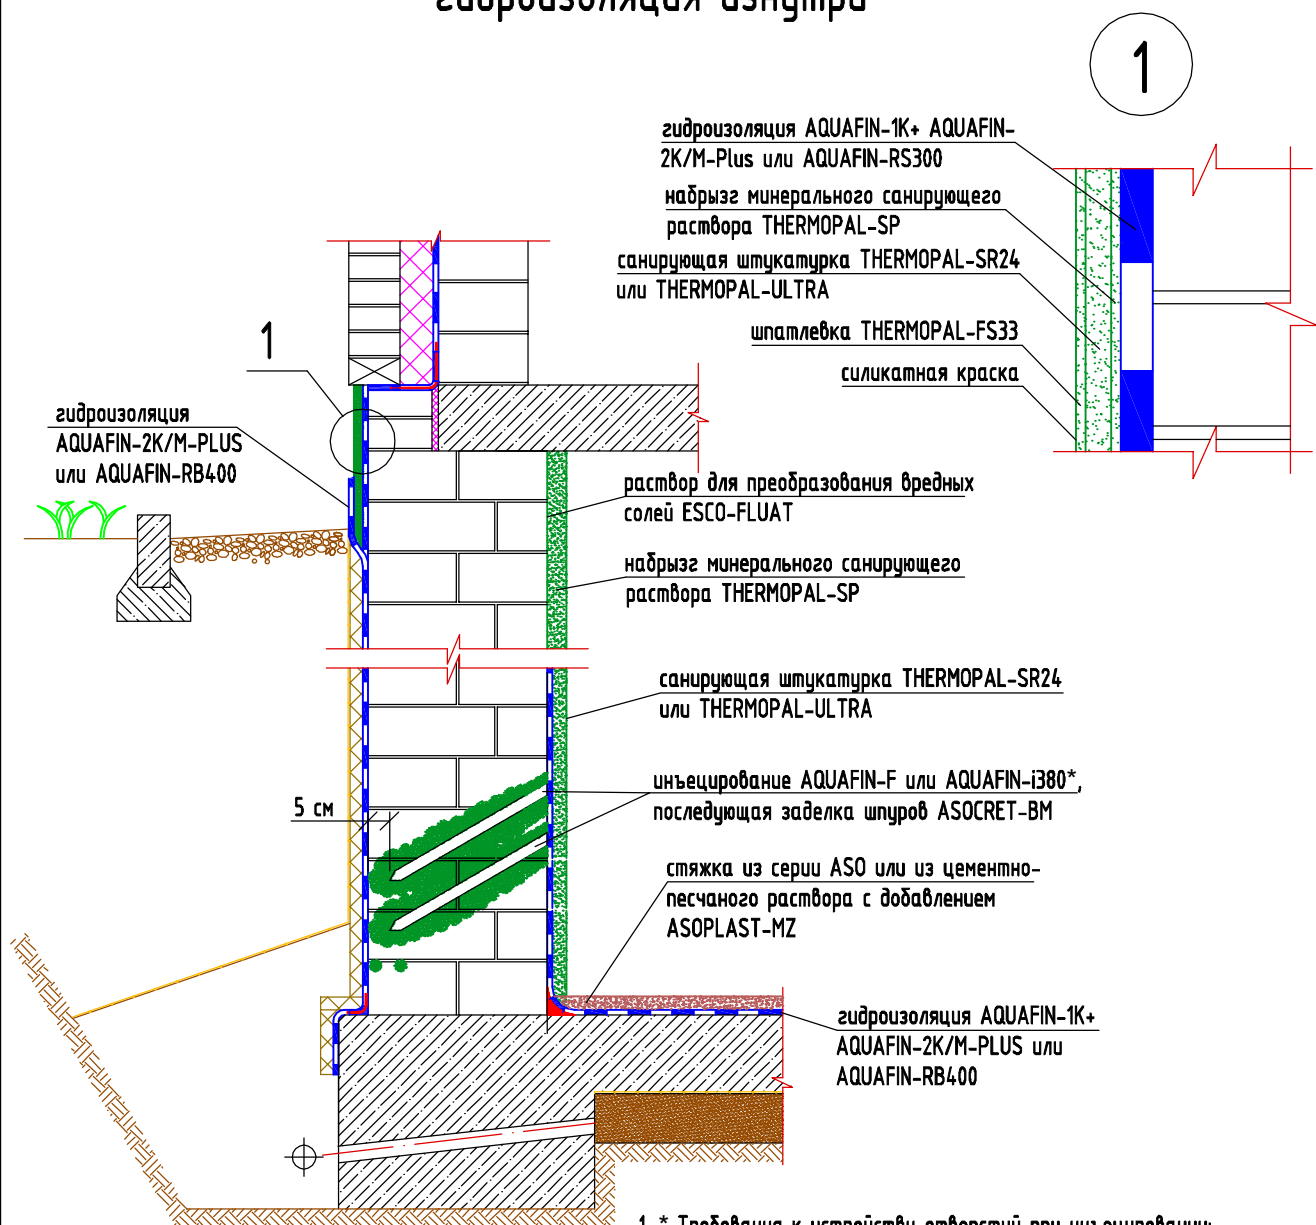

1. * Требования к устройству отверстий при инъекцировании:

	без давления	под давлением
диаметр отверстия	30 мм	12 или 18 мм
наклон отверстия	30°-45°	0°-30°
глубина отверстия	на 5 см меньше толщины кирпичной кладки	
расстояние между отверстиями одного ряда	не более 25 см	не более 19 см
смещение по высоте	8 см	8 см
отверстия верхнего ряда смещаются относительно отверстий нижнего ряда на половину расстояния между их осями		

TP5.2-2.50.1

Альбом технических решений по применению материалов SCHOMBURG

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Разраб.

Технические решения по гидроизоляции подземной части существующих зданий и сооружений при реновации

Стадия

Лист

Листов

64

Наружная гидроизоляция и горизонтальная отсечная гидроизоляция изнутри

SCHOMBURG